

Số: 2495/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xác nhận kho xăng dầu Dương Đông – An Thới đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Giám sát quản lý về Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Xét hồ sơ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông tại Phú Quốc số 162 ngày 27/5/2024 đề nghị xác nhận kho xăng dầu An Thới đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan;

Căn cứ đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác nhận kho xăng dầu Dương Đông – An Thới của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông, mã số thuế: 0304383964-012 đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan; cụ thể như sau:

- Tên địa điểm: Kho xăng dầu Dương Đông – An Thới
- Địa chỉ: Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 65, khu cảng cá An Thới, tổ 2, khu phố 1, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
- Mã địa điểm lưu kho: 53CHA04
- Tên rút gọn trên hệ thống: XANG DAU DUONG DONG
- Khu vực kho đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan: 06 bồn chứa nhiên liệu hàng không với tổng sức chứa 1.200m³ (Bồn 1: 200m³, Bồn 2: 200m³, Bồn 3: 200m³, Bồn 4: 200m³, Bồn 5: 200m³, Bồn 6: 200m³).

(Gửi kèm sơ đồ khu vực kho đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông tại Phú Quốc, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, GSQL (3b). *Ut*

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Âu Anh Tuấn

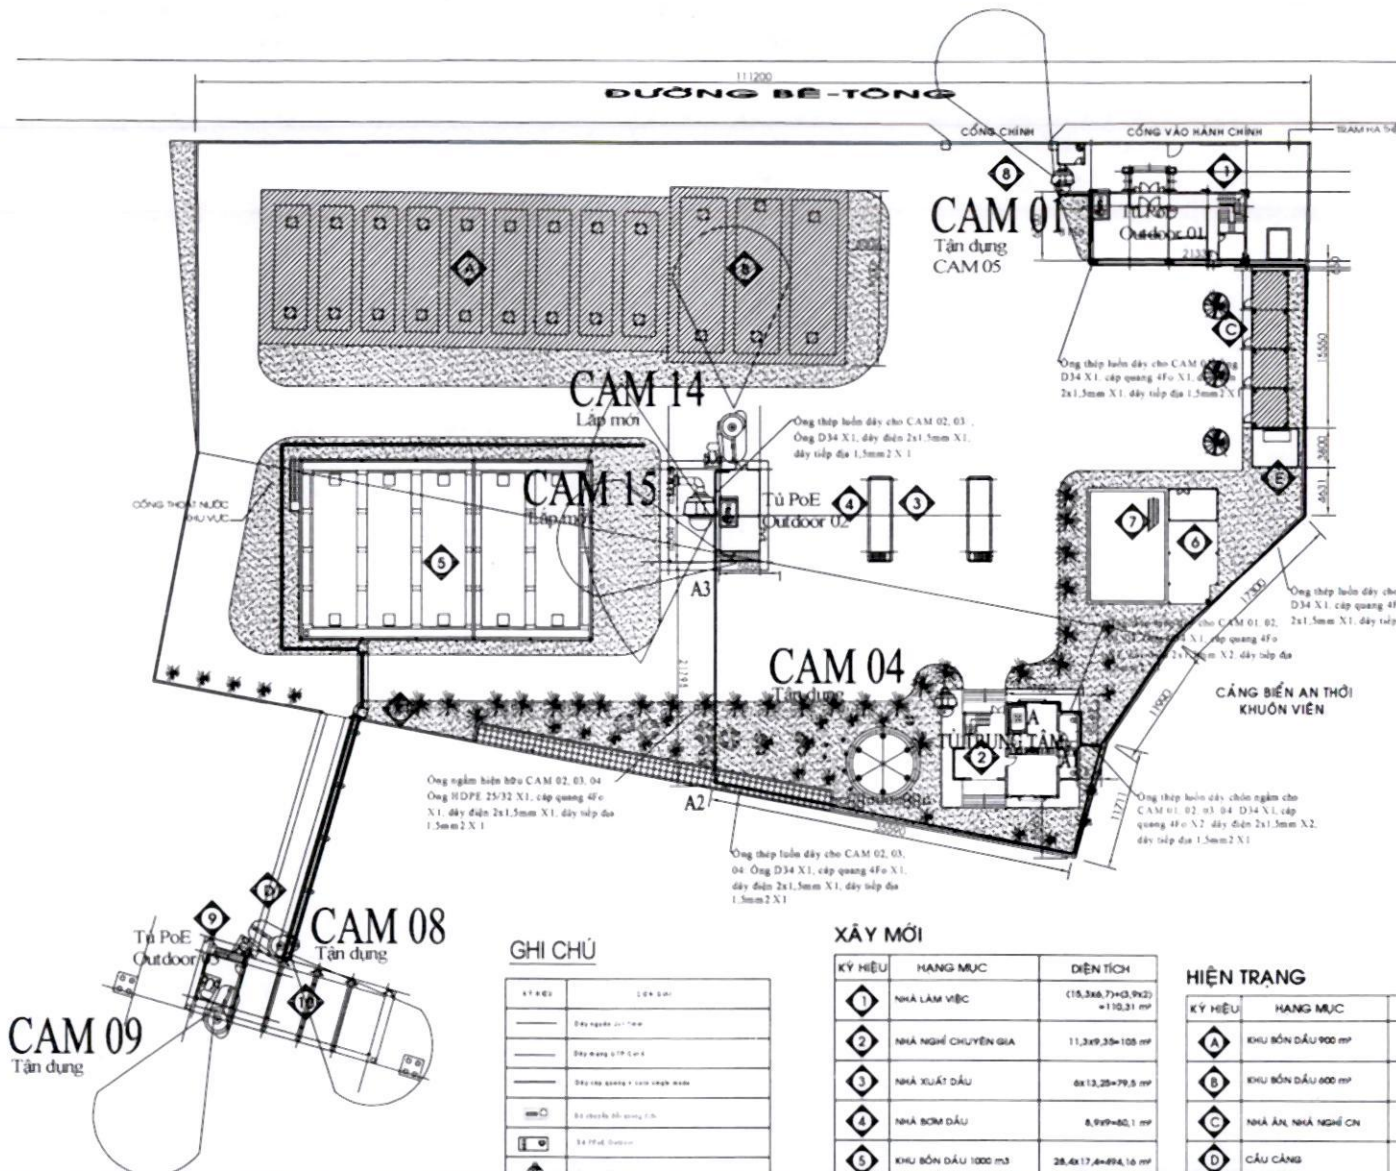

GHI CHÚ

KÝ HIỆU	CHỈ DẪN
—	Đường dây điện
—	Đường dây cáp quang
—	Đường dây quang + trục cáp quang
⊙	Điểm lắp đặt camera
⊙	34 PoE Outdoor
⊙	Camera PTZ
⊙	Camera Hạng cao cấp
⊙	Camera PTZ

XÂY MỚI

KÝ HIỆU	HẠNG MỤC	DIỆN TÍCH
1	NHÀ LÀM VIỆC	(18,3x6,7)+3x(9x2) = 130,31 m ²
2	NHÀ NGHỀ CHUYÊN GIA	11,3x9,3=105 m ²
3	NHÀ XUẤT DẦU	6x13,25=79,5 m ²
4	NHÀ BƠM DẦU	8,9x9=80,1 m ²
5	KHU BÓN DẦU 1000 m ³	28,4x17,4=494,16 m ²
6	NHÀ BƠM POC	(4,7x9)+(4,35x2)=51 m ²
7	BỂ POC	6x11,25=67,5 m ²
8	NHÀ BẢO VỆ	2,7x2,2=5,94 m ²
9, 10	CÁI TẠO NHÀ KHO CẤU CẢNG VÀ SÀN CÔNG NGHỆ	19,15x7,3=139,8 m ²
11	BỜ KÈ, TƯỜNG BẢO	
TỔNG		1.106,5 m ²

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU	HẠNG MỤC	DIỆN TÍCH
A	KHU BÓN DẦU 900 m ³	40x15= 600m ²
B	KHU BÓN DẦU 600 m ³	17,3x17= 294,1m ²
C	NHÀ ĂN, NHÀ NGHỆ CN	4,5x15,3= 68,85m ²
D	CÁU CẢNG	1,47m ²
E	NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN	32m ²
TỔNG		1.141,95 m ²

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT SẴN KHI MỞ BỘNG 4.348,7+2.100,1= 6.448,8m²

Thuyết minh:

- Camera 01 quan sát cổng chính, được lắp đặt 01 tủ chứa thiết bị PoE ngoài trời 01 gần Camera, kết nối đến camera bằng 01 dây mạng CAT6, từ tủ PoE ngoài trời 01 về tủ trung tâm, kéo dây quang 4FO x1 và dây điện 2x1,5mm² x1. Tất cả dây nguồn và dây tín hiệu đi trong ống kẽm D34.
- Camera 14, Camera 15 PTZ quan sát khu bồn dầu 1000m³. Camera 19 quan sát khu nhà bơm được lắp đặt 01 tủ chứa thiết bị PoE ngoài trời 02 gần Camera, kết nối đến camera 14 bằng 01 dây mạng CAT6, kết nối đến camera 15 PTZ bằng 01 dây mạng CAT6 và 01 dây điện 2x1,5mm², kết nối đến Camera 19 bằng 01 sợi dây mạng, từ tủ PoE ngoài trời 02 về tủ trung tâm, kéo dây quang 4FO x1 và dây điện 2x1,5mm² x1. Tất cả dây nguồn và dây tín hiệu đi trong ống kẽm D34.
- Camera 08 lắp đặt và Camera 09 lắp đặt quan sát khu cầu cảng, được lắp đặt 01 tủ chứa thiết bị PoE ngoài trời 03 gần Camera, kết nối đến camera 08 bằng 01 dây mạng CAT6, kết nối đến camera 09 bằng 01 dây mạng CAT6 và 01 dây điện 2x1,5mm², từ tủ PoE ngoài trời 03 về tủ trung tâm, kéo dây quang 4FO x1 và dây điện 2x1,5mm² x1. Tất cả dây nguồn và dây tín hiệu đi trong ống kẽm D34.
- Camera 04 PTZ lắp đặt và Camera 05 PTZ lắp đặt, kết nối về switch PoE mới.

BIỂU DỊNH			
LÀM	NGÀY	THIẾT KẾ	DUYỆT
CHỖ ĐAU TƯ			
CHÍNH QUẢN LÝ CÔNG TÁC TẬP ĐOÀN DƯƠNG ĐÔNG TẠI PHỤ QUỐC			
ĐIỀU CHỈNH THEA ĐẠT SỐ 1, 30 BAN ĐỒ SỐ 43 KHU CẢNG CÁO AN THỜI TỈNH KIẾN QUẢNG BÌNH, P. AN THỜI, TP. PHỤ QUỐC, T. KIẾN QUẢNG.			
TÊN CÔNG TRÌNH			
ĐIỀU CHỈNH THEA ĐẠT SỐ 1, 30 BAN ĐỒ SỐ 43 KHU CẢNG CÁO AN THỜI TỈNH KIẾN QUẢNG BÌNH, P. AN THỜI, TP. PHỤ QUỐC, T. KIẾN QUẢNG.			
HẠNG MỤC CÔNG LẬP DẠT HỆ THỐNG CAMERA			
NHÀ KỸ THUẬT			
CÁN BỘ QUẢN LÝ			
TÊN BẢN VẼ			
BẢN VẼ MẶT BẰNG BỐ TRÍ CAMERA			
NGÀY THAM Duyệt		LÀM SẴN BẢN	